


Стом. поц. шина 40/4 мм
Hot-dip galvanized steel busbar 4/40mm

ДЕТАЙЛ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
DETAIL EARTHING

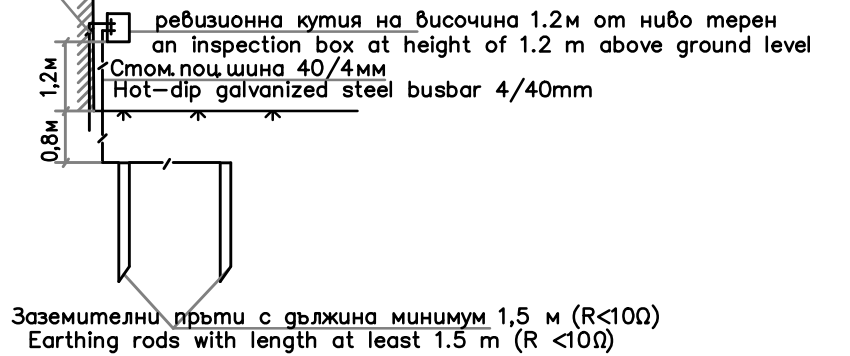

ЛЕГЕНДА/LEGEND

- ☐ Earthing flange
заземителен фланец
- ⊥ Earthing switch R<10Ω
Заземително устройство
- connecting plate
клемно съединение
- Hot-dip galvanized steel busbar 4/40mm
Стом. поц. шина 40/4 мм
от фундаментно заземление

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Максимално допустимата стойност за съпротивлението спрямо земя на цялата заземителна инсталация да е по-малко от 4 Ω (измерено при промишлена честота).

NOTES:

1. The maximum permissible value for the resistance to earth of the whole earthing installation shall be less than 4Ω (measured at industrial frequency).

Инициали	А.В.	М.Х.	К.З.	Ц.Б.	В.К.	Г.И.	Ю.Н.	Ю.Н.	Л.С.	Г.К.	Ш.Б.	Д.С.	В.С.	Д.С.
Дата	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022
Част	А	СК	Геодезия	ТОВК	ЕП	Вик	СКС	АСП	ГМС	ПГ	ЕЕ	ПБ	ПБЗ	ПССО

LIREX 30
Обект: 1550/Хангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16 във военния район 1550 - Граф Игнатиево
Project: 1550 / Hangar for maintenance and repair of the fuel system of an F-16 aircraft in military area 1550 - Graf Ignatievo

Част / part	Електро/Electrical		
Име / name	Фамилия / name	Подпис / signature	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗА СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ EARTHING FOR LOW VOLTAGE SYSTEMS
Проект / project	инж. Орманлиев	<i>[Signature]</i>	1550H-WD-E-04
Проектирант / designer	инж. Ван Ханадуриян		Rev 1

Лист/Sheet: 4/6